

ЕДНОФАЗЕН ЕНЕРГИЕН МОНИТОР

EJS 212 D20

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ


ОСНОВНИ ДАННИ

Клас на точност:	1
Предписано напрежение Un	230 V
Предписана честота	50 Hz
Базов ток	5 A
Пусков ток	13 mA
Максимален ток Imax	60 A
Константа LED	3 200 imp/kWh
Константа на импулсия изход	3 200 imp/kWh


Превключването на тарифата се извършва от вградения в електромера тарифен часовник.

Превключването от зимно към лятно часово време и обратно се извършва от вградения в електромера календар.


СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ




КОРПУС DIN4

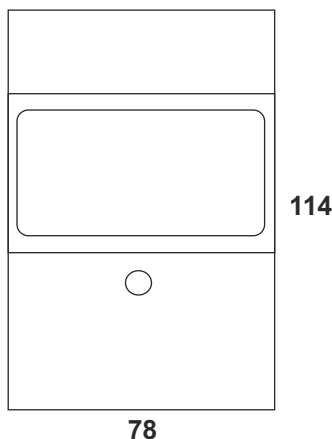

ЕКРАНИ

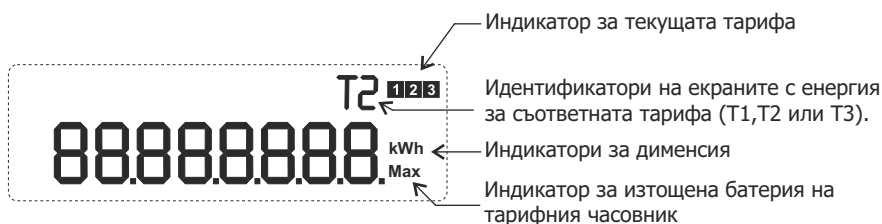

Забележка: Анонсиаторите за текущата тарифа се визуализират независимо от текущия в момента екран.

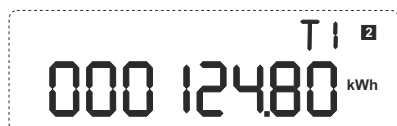

Натрупана енергия по тарифа 1.
(нощна тарифа)
Екранът се идентифицира чрез символа "T1"
Текущата тарифа е 2



Натрупана енергия по тарифа 2.
(дневна тарифа)
Екранът се идентифицира чрез символа "T2"
Текущата тарифа е 2



Текущо време (ЧЧ.ММ.СС).



Текуща дата (ДД.ММ.ГГГГ).

ТАРИФНИ ПЛАНОВЕ

Зимно часово време			Лятно часово време		
От час	До час	Тарифа	От час	До час	Тарифа
22:00	06:00	T1	23:00	07:00	T1
06:00	22:00	T2	07:00	23:00	T2

При поръчка заводската настройка на тарифите може да бъде променена за еднотарифно или тритарифно отчитане.